


# Condmaster® Nova - SAP Verknüpfung

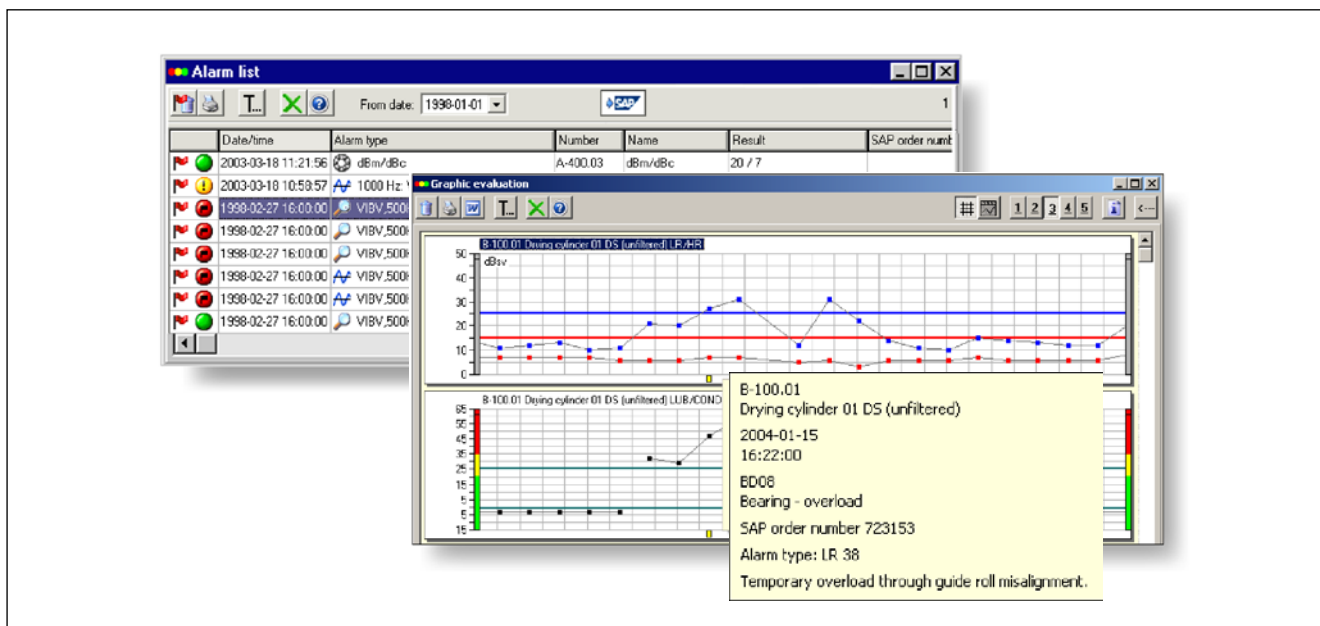

SAP Verknüpfung (MOD184) ist ein optionales Modul in Condmaster® Nova.

Das Modul stellt eine direkte Verknüpfung zur SAP Software her. Wird das SAP Symbol in der Condmaster Alarmliste gedrückt, wird die markierte Alarmmeldung in die SAP Software gesandt. Zurück kommt eine SAP Arbeitsauftragsnummer, die den Alarm sperrt, bis eine weitere Meldung von SAP diesen Alarm löscht und einen Kommentar beim entsprechenden Condmaster Messpunkt setzt, der angibt welche Arbeiten durchgeführt wurden. Zusätzlich enthalten die Condmaster Messpunktdaten jetzt ein optionales Feld für die SAP Equipment-Nummern.

Die Bedienung erfordert keine weitere Dateneingabe. Der Condmaster-Anwender klickt einfach auf den SAP Knopf, wenn er möchte, dass der Alarm einen SAP Arbeitsauftrag erstellen soll. Der SAP Benutzer reagiert darauf, indem ein Standardkommentar in eine Textdatei geschickt wird.

Standardkommentare sind ein anwenderdefiniertes Register in Condmaster, in dem verschiedenste Kurzmeldungen, wie z.B. ‚Lager getauscht‘, stehen. Der SAP Benutzer kann bei Bedarf weiteren Text hinzufügen. Erhält Condmaster einen solchen Kommentar, wird der Alarm gelöscht. Der Kommentar wird zur Kommentarliste des Messpunkts hinzugefügt und ist auch in der Grafik der Messergebnisse zu sehen.

Spezielle Funktionen sind in der SAP Software für die Kommunikation erforderlich. Diese Funktionen werden nicht von SPM Instrument AB zur Verfügung gestellt, sondern nur ein Protokoll, das die erforderlichen Funktionen beschreibt.

Z\_Condmaster ist die Funktion, die ins SAP Programm implementiert werden muss. Condmaster ruft die Funktion Z\_Condmaster in SAP auf und schickt die Messpunkt- und Alarminformation. SAP generiert einen Arbeitsauftrag und eine Datei, in der Condmaster die SAP Arbeitsauftragsnummer lesen kann. Diese Datei kann entweder lokal, oder am Server gespeichert werden. Normalerweise wird sie im Condmasterverzeichnis abgelegt. Der Pfad muss in Condmaster eingestellt werden.

Auf der SAP Seite sind keine weiteren Dateneingaben erforderlich. Die Condmaster Messpunktnummern und Standardkommentare sind für die SAP Software über einen Befehl an den SQL Server, der die Condmaster Datenbank steuert, verfügbar.

Installationsanleitungen befinden sich auf der Condmaster® Nova CD.

## Bestellnummer

MOD184 SAP Verknüpfung

