


Condmaster® Nova - SAP linkki

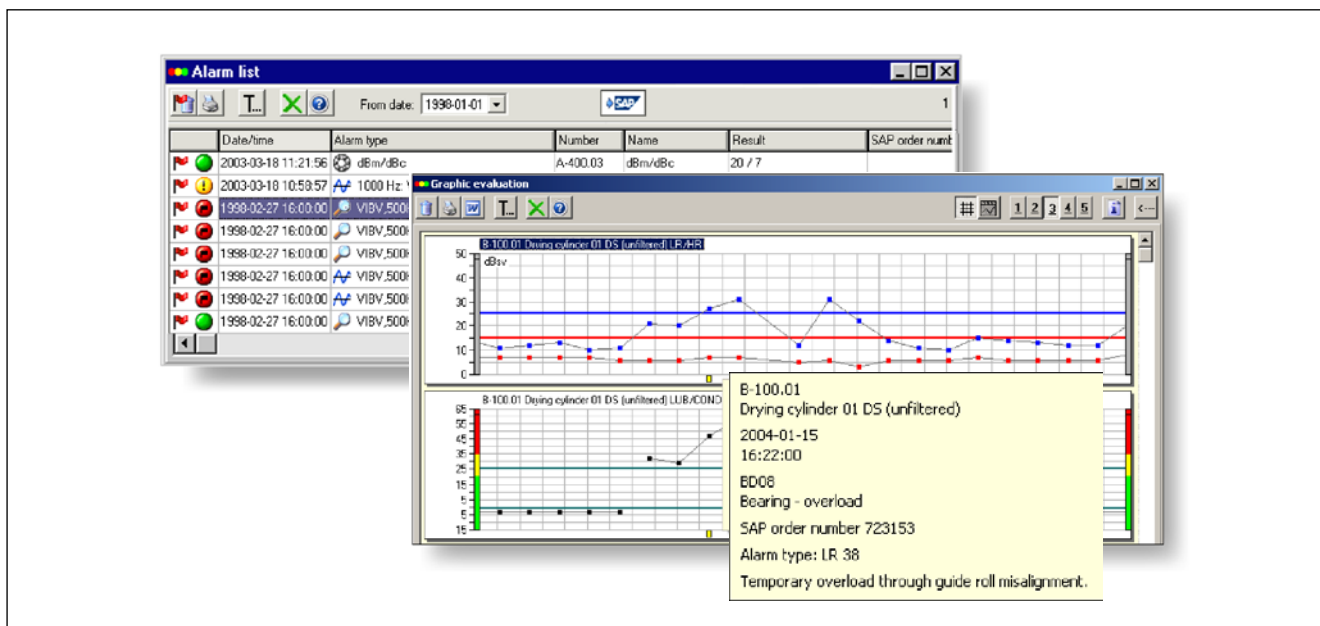

SAP linkki (MOD184) on Condmaster® Novan lisämoduuli.

Moduuli tarjoaa suoran linkin SAP ohjelmaan. Painamalla SAP näppäintä Condmasterin hälytyslista lähettää merkityt hälytysviestit SAP ohjelmaan. Palautteena saadaan SAP työmääräysnumero joka lukitsee hälytyksen, kunnes toinen viesti SAP:sta poistaa hälytyksen ja asettaa kommentin mittauspisteelle Condmasterissa, kertoen mitä on tehty. Condmaster mittauspisteasetukset sisältävät nyt uuden kentän SAP laitenumeroille.

Toiminto ei vaadi lisätietojen syöttämistä. Condmasterin käyttäjä yksinkertaisesti painaa SAP näppäintä kun hän on päättänyt mikä hälytys tarvitsee SAP työmääräyksen. SAP käyttäjä vastaa lähettämällä Vakiokommentin tekstitiedoston.

Vakiokommentit ovat Condmasterissa käyttäjän määrittämiä lyhyitä viestejä, esim. 'Laakerivaihto'. SAP käyttäjä voi lisätä vapaata tekstiä. Kun Condmaster vastaanottaa kommentin, se poistaa hälytyksen. Kommentti lisätään mittauspisteen kommenttistaan ja se näkyy mittausulosdiagrammissa.

Määritellyt toiminnot tarvitaan SAP ohjelmassa jotta tiedonsiirto toimii oikein.

Näitä toimintoja ei saa SPM Instrumentilta, ainoastaan protokolla joka kuvaa toiminnot Condmasterista nähtynä.

Z_Condmaster on toiminto joka tulee toteuttaa SAP ohjelmassa. Condmaster kutsuu Z-Condmaster SAP:ssa ja lähettää mittauspiste- ja hälytystiedot. SAP luo työmääräyksen ja tiedoston josta Condmaster lukee SAP työmääräysnumeron. Tämän tiedoston voi tallentaa mihin tahansa paikallisesti tai palvelimelle. Se sijoitetaan tavallisesti Condmaster kansioon. Polku tulee asettaa Condmasterissa.

SAP:in puolella ei tarvitse antaa lisätietoja. Condmaster mittauspistenumerot ja Vakiokommentti koodit ovat SAP:in käytettävissä Condmaster tietokannan SQL komentojen kautta.

Lisämoduulin ja asennusohjeen löydät Condmaster®Nova asennus CD:ltä.

Tilausnumero

MOD184 SAP linkki

